


Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2022 году и их результатах

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по Саратовской области (ОПРФ по Саратовской области)	Сведения индивидуального (персонифицированного) учета, представленных страхователем.	23.09.2022	Нарушения не выявлены	-
ГУ Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области	Инспекционный визит проведен в рамках 006-федеральный государственный пожарный надзор.	29.08.2022	Нарушения не выявлены	
ГУ Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области	Соблюдение требований пожарной безопасности.	27.04.2022	1. Система противопожарной защиты объекта не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывания ворот, установленных на проезде к учреждению, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их	1. Нарушения устранены. Акт о приемке выполненных работ от 01.06.2022, Акт о приемке выполненных работ от 11.07.2022 об установке автоматических ворот.

		<p>установки.</p> <p>2. Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (не отображаются сигналы на прибор приемно-контрольный пожарный от извещателей автоматической пожарной сигнализации установленных в актовом зале).</p> <p>3. Допущено устройство прокладки труб на путях эвакуации перед выходом из здания, препятствующие свободной эвакуации людей (на 1-м этаже лестница № 6 по техническому паспорту)</p>	<p>2. Нарушения устранены. Акт оценки технического состояния от 28.04.2022</p> <p>-Произведено восстановление шлейфа № 12 актовый зал)</p> <p>-Произведена сработка дымовых извещателей на всем протяжении шлейфа № 12</p> <p>- Произведена сработка сигнала «тревоги» со второго дымового извещателя</p> <p>3. Нарушения устранены. Трубы надежно закреплены</p>
--	--	--	---

Директор МОУ «СОШ № 55»

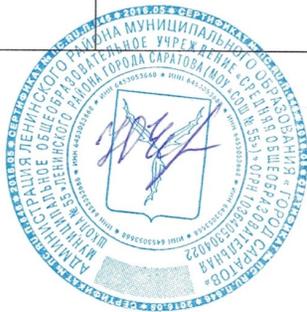

Ю.Ю.Черноскова